

Samenvatting van onderzoek

Producteigenschappen en Tekeningen

Informatie afkomstig uit TNO brandrapport: 2001-CVB-R03790

Brandwerendheid van een Svedex opdekdeur met stabilisator in een gevuld stalen inmetSELKOZIJN.

Onderzoeksmethode: het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN 6069:1997, deurblad draaiend naar het vuur toe.

Onderzoekslotatie: het onderzoek heeft plaatsgevonden in het Centrum voor Brandveiligheid van TNO te Rijswijk.

De details en resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in TNO-rapport 2001-CVB-R03790, d.d. augustus 2001.

Gegevens geteste deur:

Hoogte: 2315 mm

Breedte: 931 mm

Dikte: 40 mm

Deur is voorzien van een stabilisator en opschuimend materiaal rondom

Gegevens geteste kozijn:

Plaatstaal 1,5 mm

doorsnede: 50x100 mm

sponningdiepte: 25 mm

aanslagbreedte: 15 mm

Conclusie

Voor het hierboven omschreven product geldt:


“Brandwerendheid m.b.t de scheidende functie, bepaald volgens NEN 6069:1997 voor het geval deurblad draaiend naar het vuur toe: **31 minuten**”.

Voorwaarden en toepassingsgebied


De conclusie geldt tevens voor het geval “deur draaiend van het vuur af”.

svedex
niet zomaar een deur

Kozijn

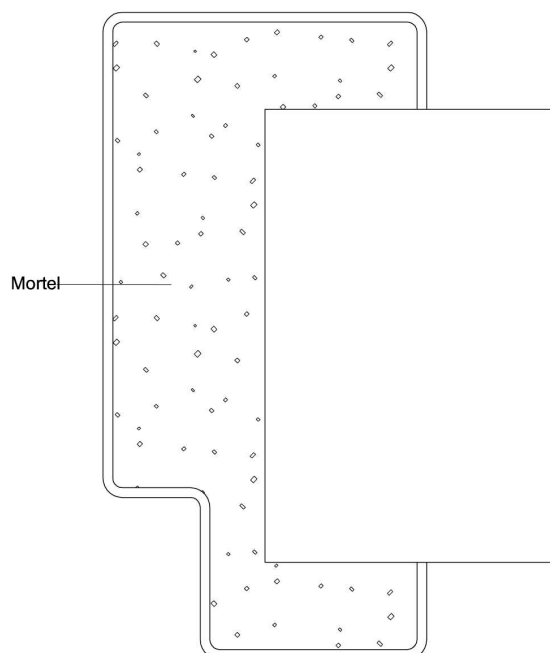

Deur

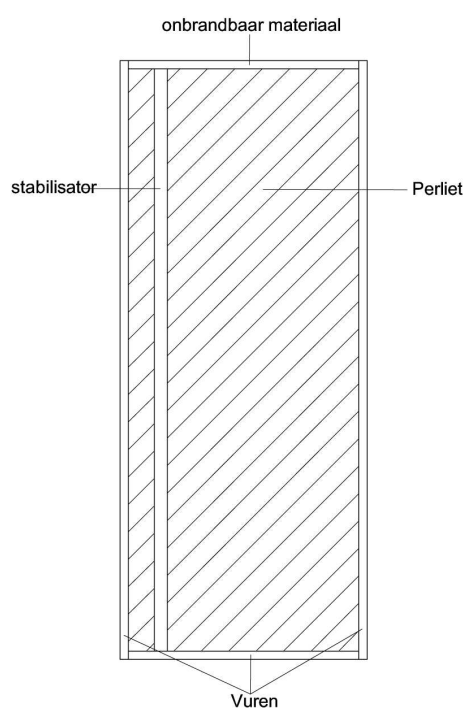

SVO rapportnr. 2001-CVB-R03790

rev	d.d.	gef.	acc.
C			
B			
A			
0	17-06-08	mtg	

svedex
niet zomaar een deur

■ Technische documentatie
□

cad ref.
SVO-2001-CVB-R03790.dwg

schaal.	1 : 1	maten	mm.
form.	A4	proj.	Amerikaans
nr.		bl.	1